


송풍기에 의한 연소용 공기와 일정압의 가스를 벤츄리 관내에서 강제혼합시켜 일정한 혼합가스를 발생시키는 방식으로 공기압을 가스압보다 다소 높게 하고 연소량 조절은 공기조절밸브와 가스조절밸브의 개도를 각각 조정함으로써 정확한 혼합비를 얻을 수 있습니다.

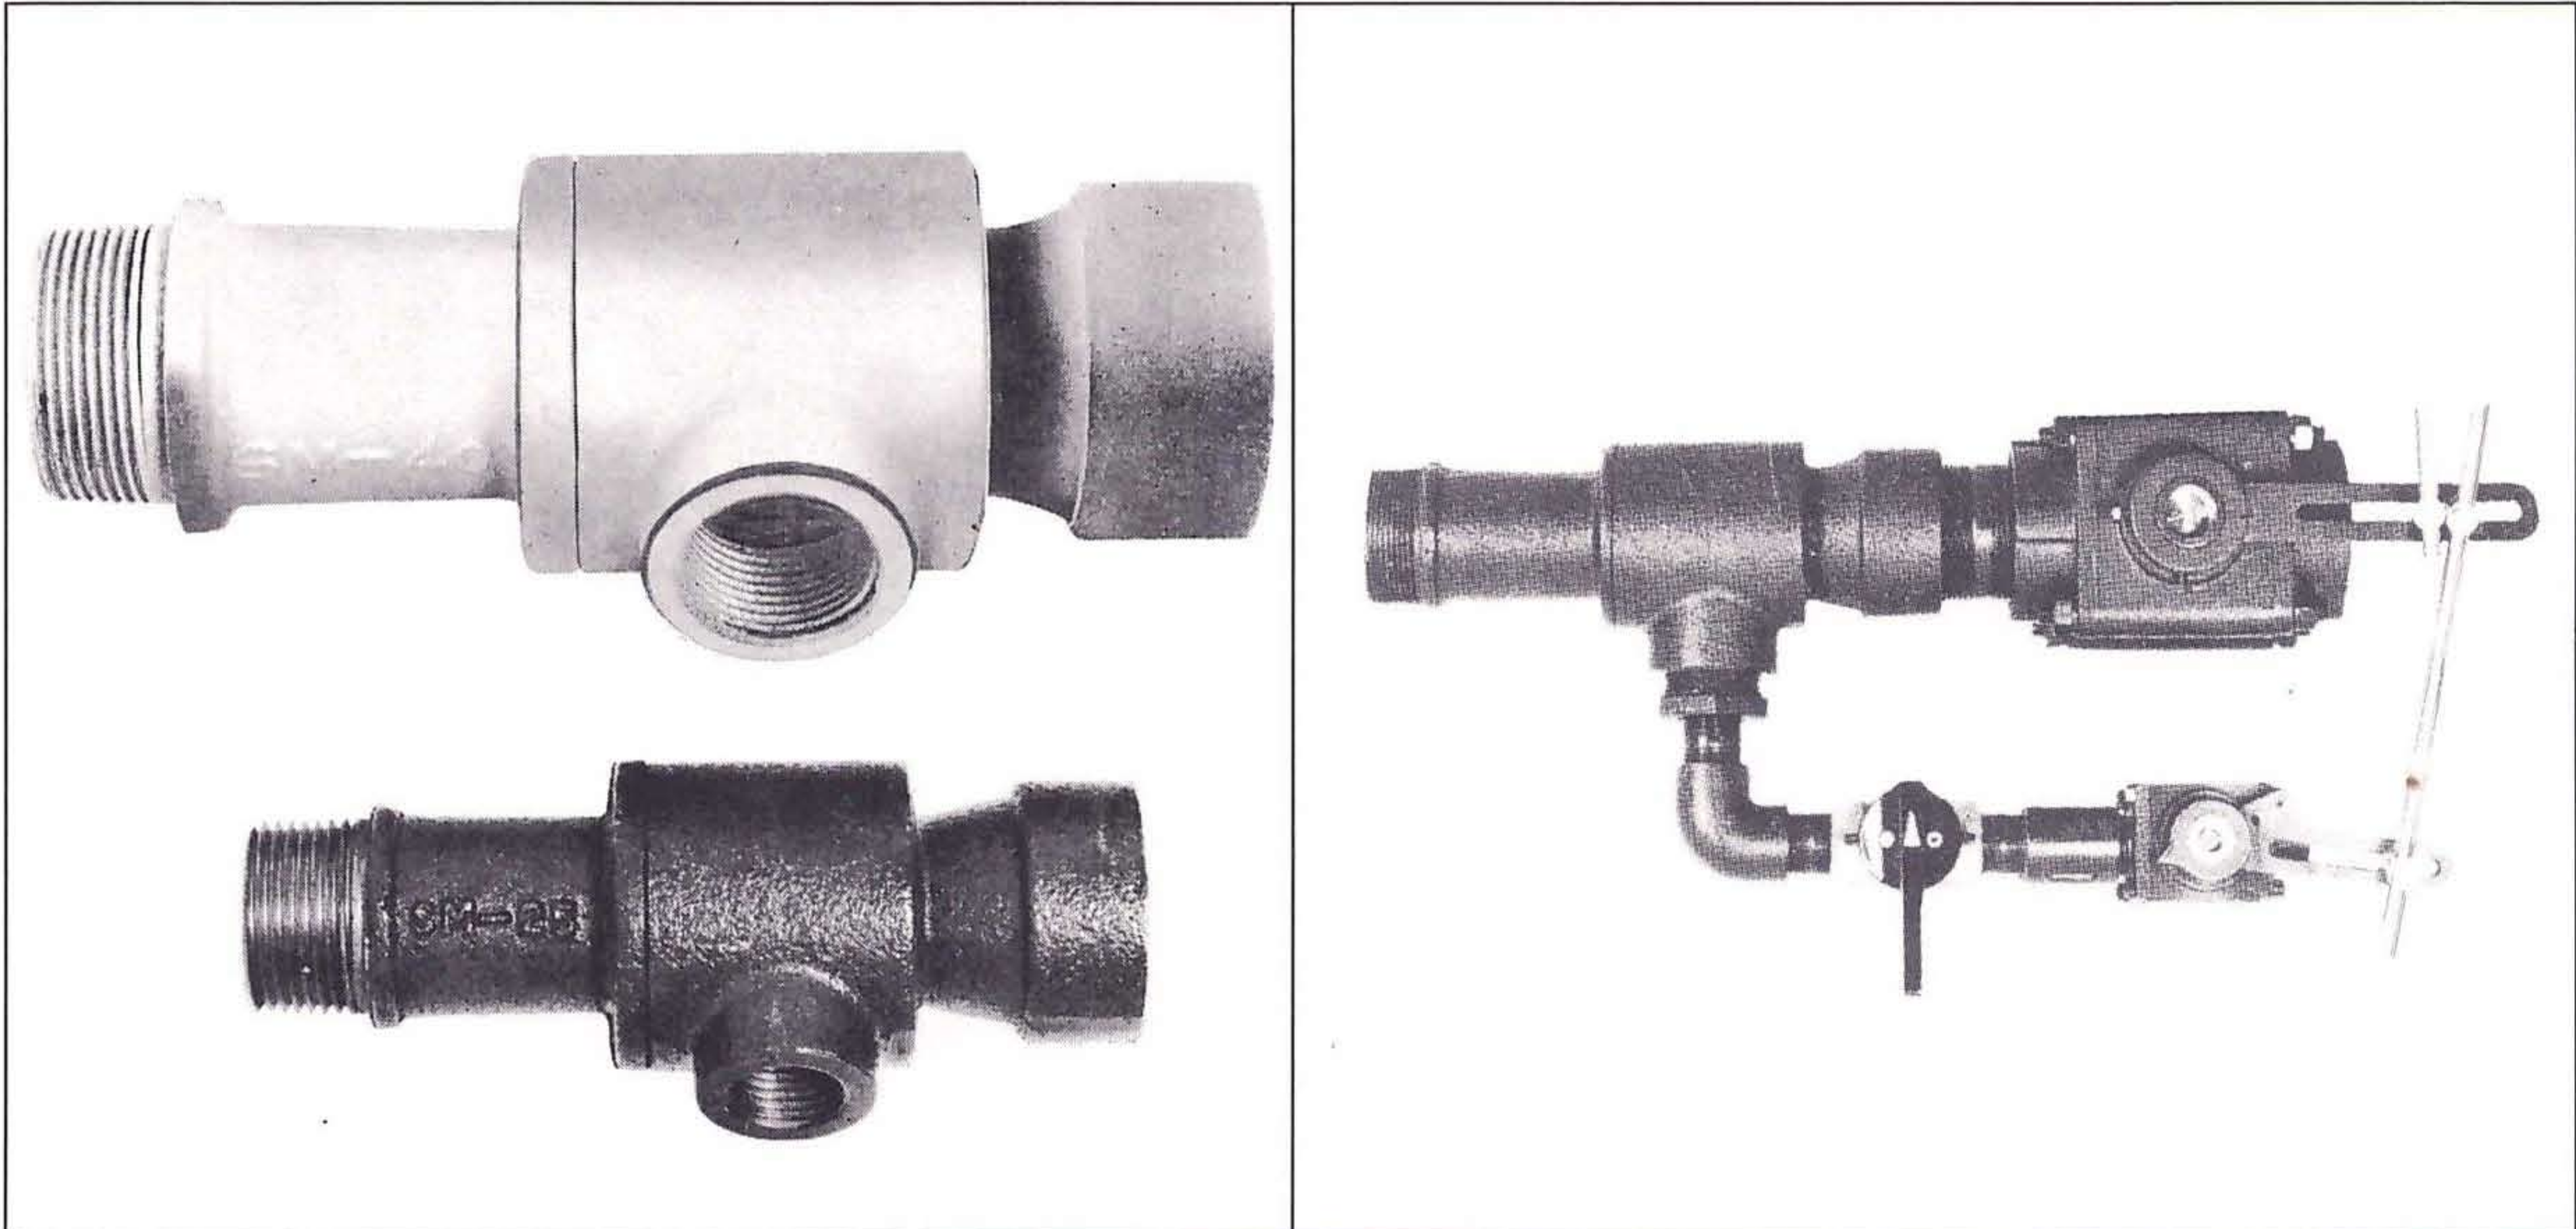

버너 특징


- 1. 송풍기의 풍압은 저압에서 고압까지 광범위하게 사용할 수 있습니다.
- 2. 연소실의 압력이 높은 곳에도 사용할 수 있습니다.
- 3. 연소량 조절은 공기 및 가스 공히 비례조절밸브(SVP)를 사용하면 정확하게 제어할 수 있습니다.

연소 용량

믹 서 모 델	버 너 모 델	연 소 량 Kcal/Hr		
		최 대	최 소	표 준
BM - 20	SF - 20	21,600	6,700	12,000
BM - 25	SF - 25	43,000	8,200	20,000
BM - 32	SF - 32	96,000	19,200	45,000
BM - 40	SF - 40	155,000	29,000	75,000
BM - 50	SF - 50	215,000	35,000	100,000
BM - 80	SF - 80	450,000	45,000	200,000

- 참고
- 1. 상기 연소량은 SF 버너를 사용할 경우입니다.
 - 2. 연소량은 버너의 종류 및 연소방식에 따라 다소 증감됩니다.

버너 표준 규격

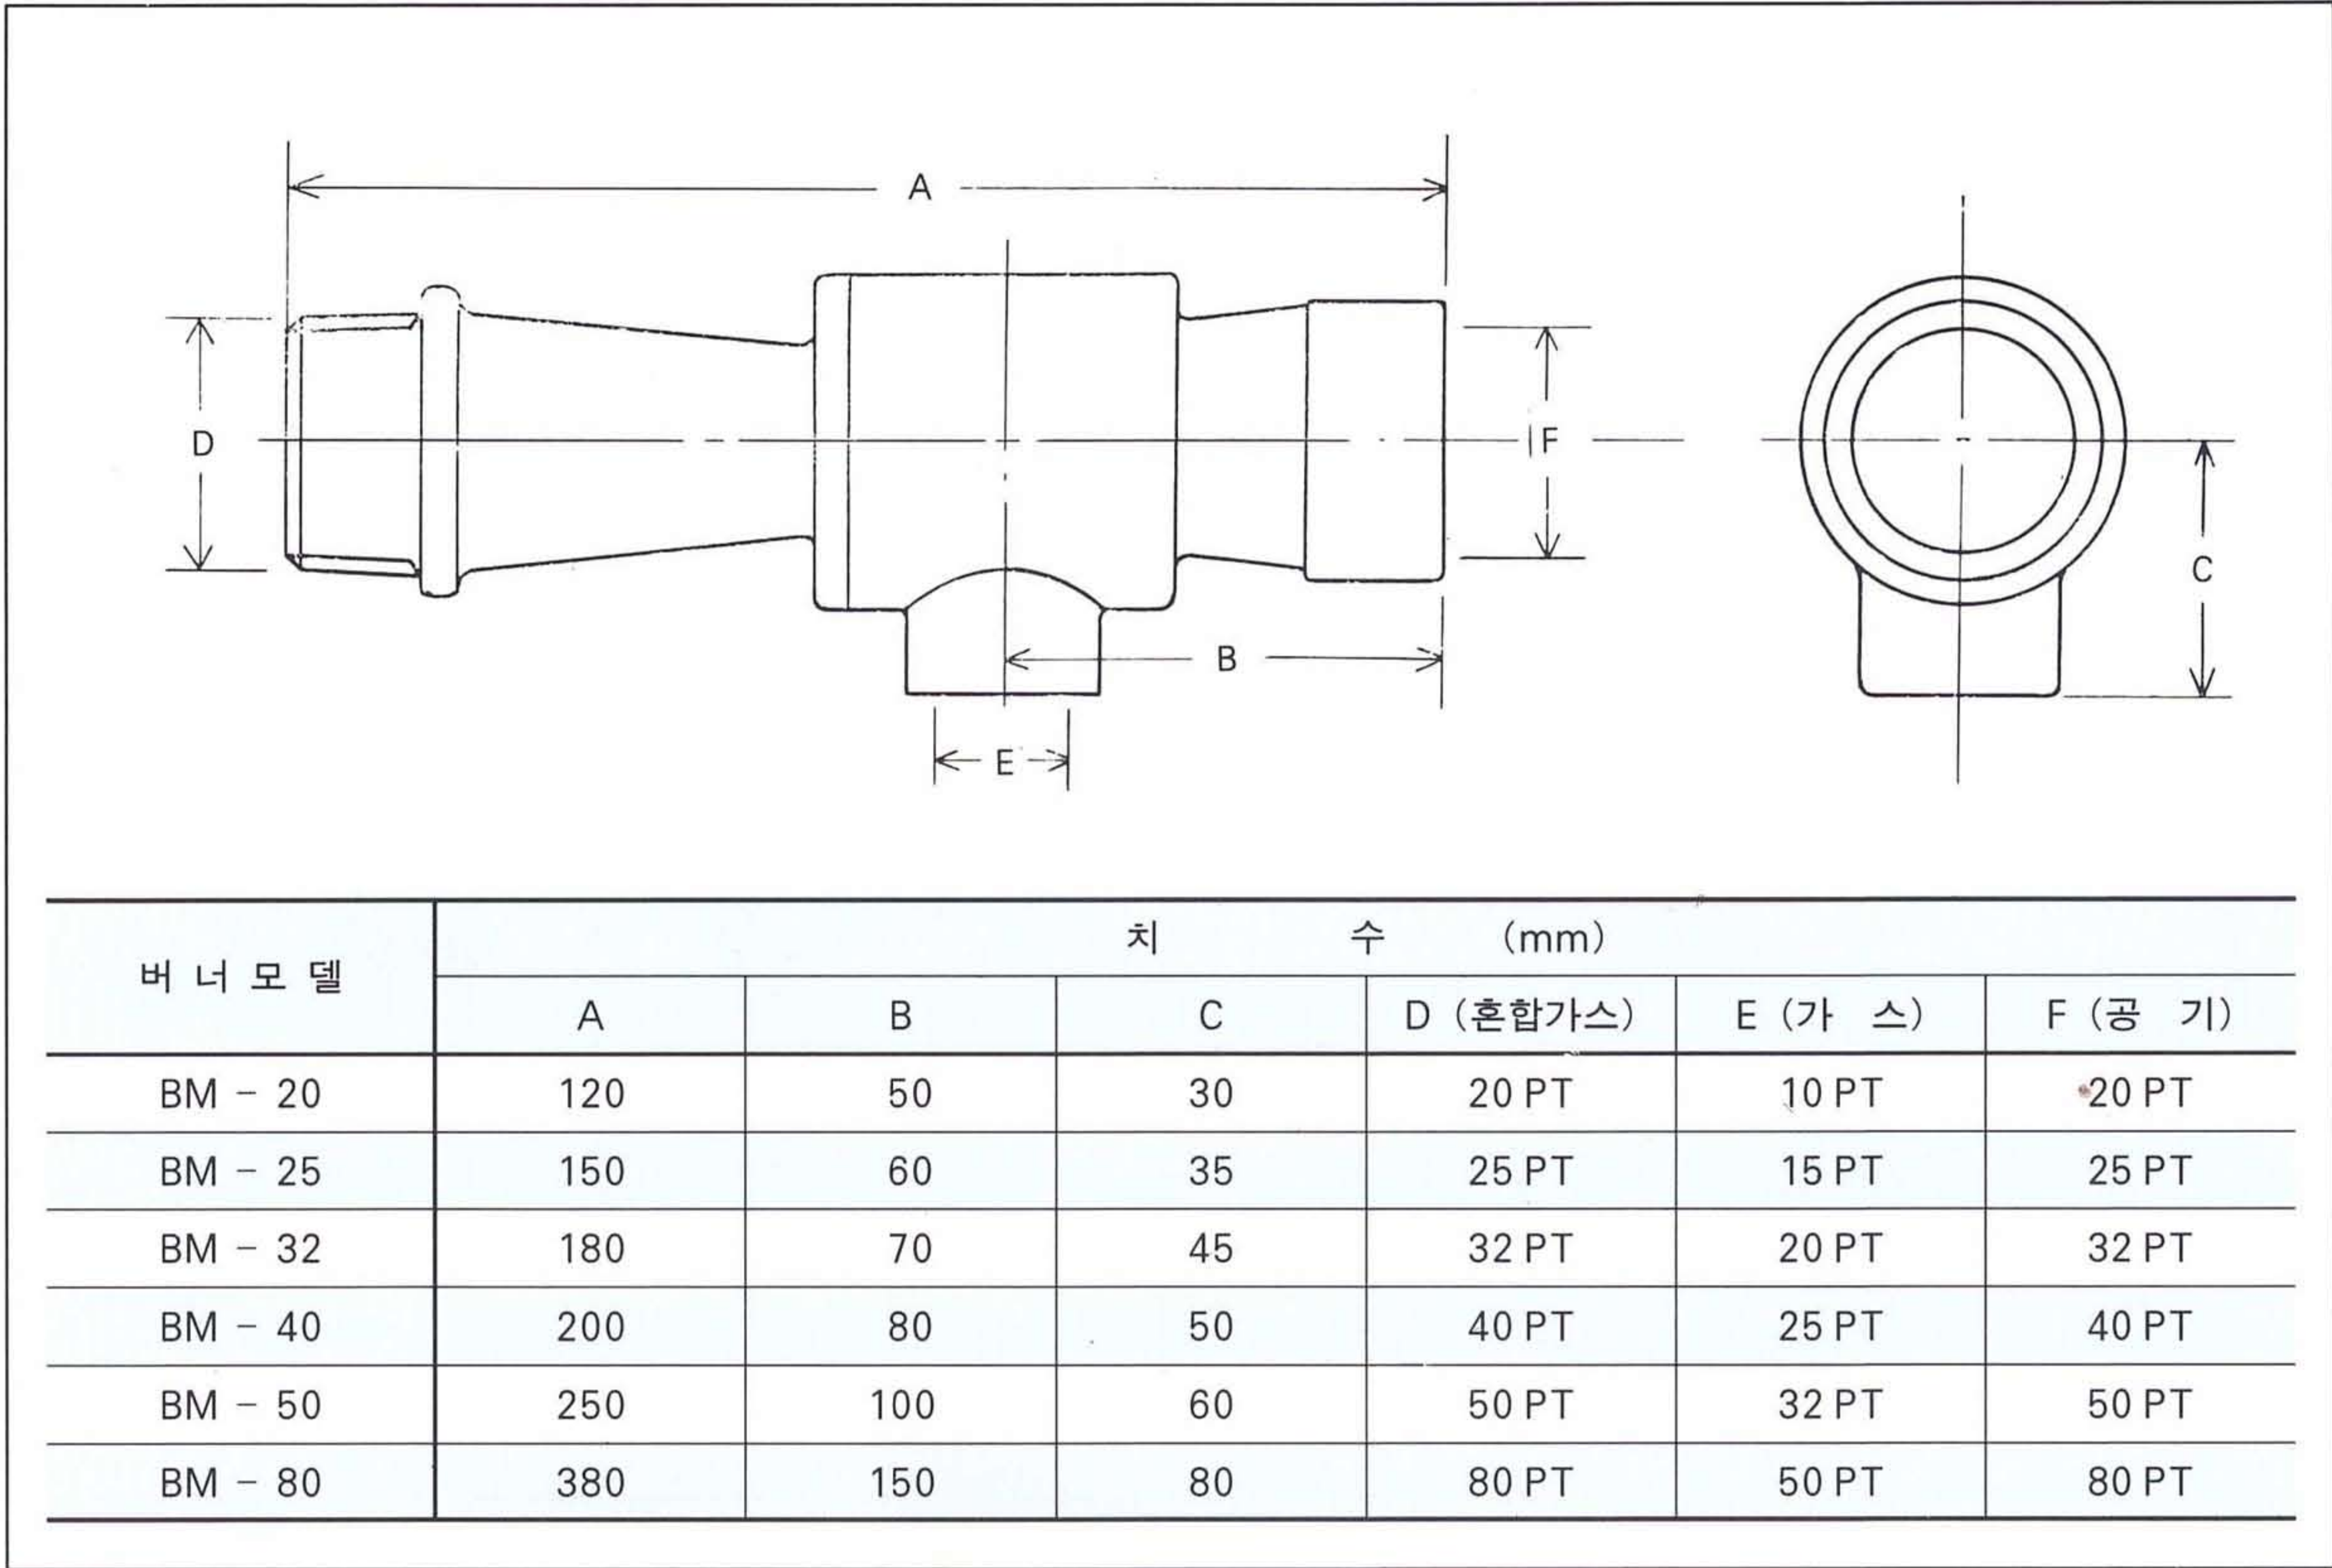

연소 배관도

